


2.2 Alimentation monophasée

RELAIS THERMIQUE
non fourni

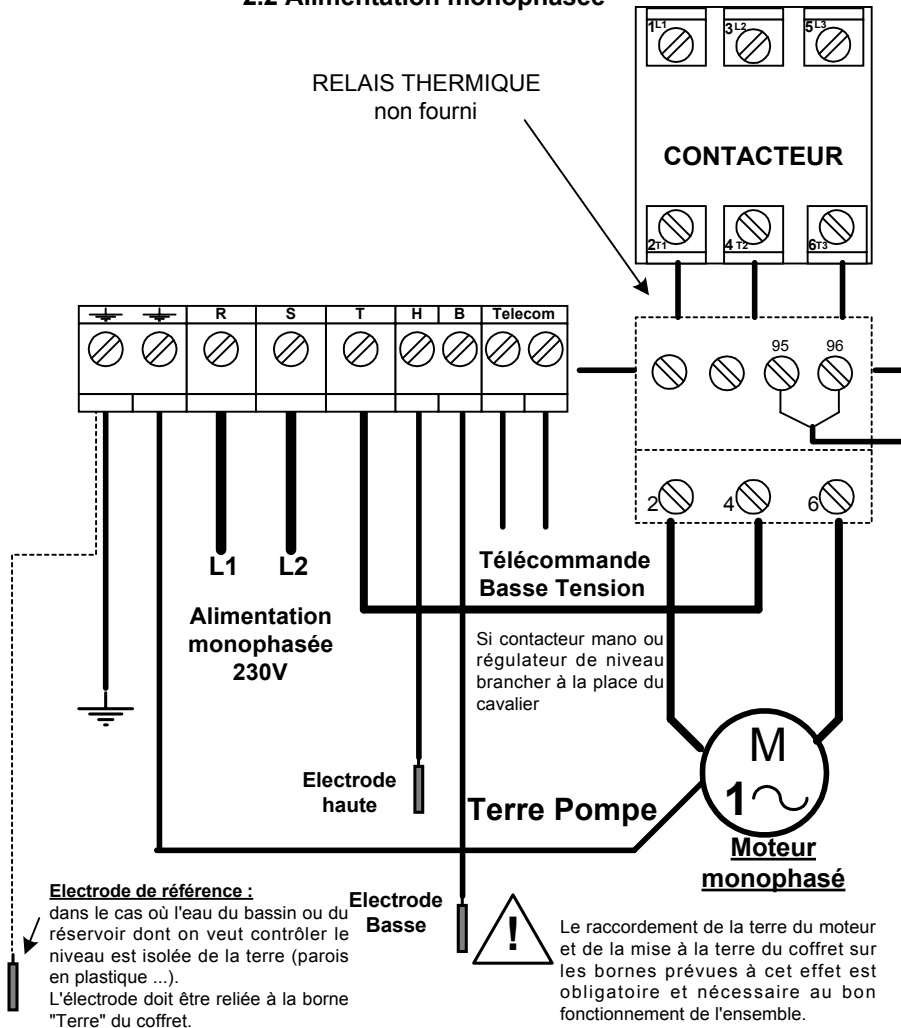

DISTRIBUE PAR

JETLY

Société Anonyme au Capital de 3 200 000 €
RCS VIENNE B 338 236 227
Locataire Gérante de Thermador Groupe
Parc d'Activités de Chesnes – 91 rue du Ruisseau
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04.74.94.18.24 + répondeur - Fax. 04.74.95.62.07
Internet <http://www.jetly.fr> - e-mail info@jetly.fr

NMS04200301139 (ed. 05/2003)

jetly
Ma préférence

DSN 52

NOTICE DE MISE EN SERVICE

Coffret de protection moteur et de gestion de niveau d'eau bi-électrode.

1. CARACTERISTIQUES

- Coffret étanche IP55, avec couvercle transparent, équipé d'entrées étanches.
- Bi-tension (230/400V) par simple changement de la position du fusible.
- Encombrement coffret (mm) : 250 x 200 x 130.
- Poids : 2 kg.
- Protection Thermique : Il est nécessaire de monter sous le contacteur un relais thermique. Ce relais est à choisir dans le tableau ci-dessous en fonction de l'intensité absorbée par la pompe.

COFFRET	INTENSITE (A)	CODE Relais thermique
DSN 52-12T	1-1,6	434017
	1,6-2,5	434026
	2,5-4	434041
	4-6	434061
	5,5-8	434081
	7-10	434101
DSN 52-18T	13-18	434181
DSN 52- 25T	17-25	434251
DSN 52- 40T	23-32	434321
	30-40	434401

- Câblage du relais thermique : relier les trois broches du relais thermique choisi en fonction de la puissance du moteur, sur les bornes 2-4-6 du contacteur et les cosses des deux fils laissés libres sous le contacteur, aux bornes 95 et 96 du relais thermique.

Le fabricant se réserve le droit de modification sans préavis

CE

REE-05/03

2- BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ET FONCTIONNEMENT

2.1 ALIMENTATION TRIPHASEE

